


土壌貯蔵施設（大熊②工区）における 処理水中の放射能濃度の測定地点（週次測定）



☆: 施設の位置

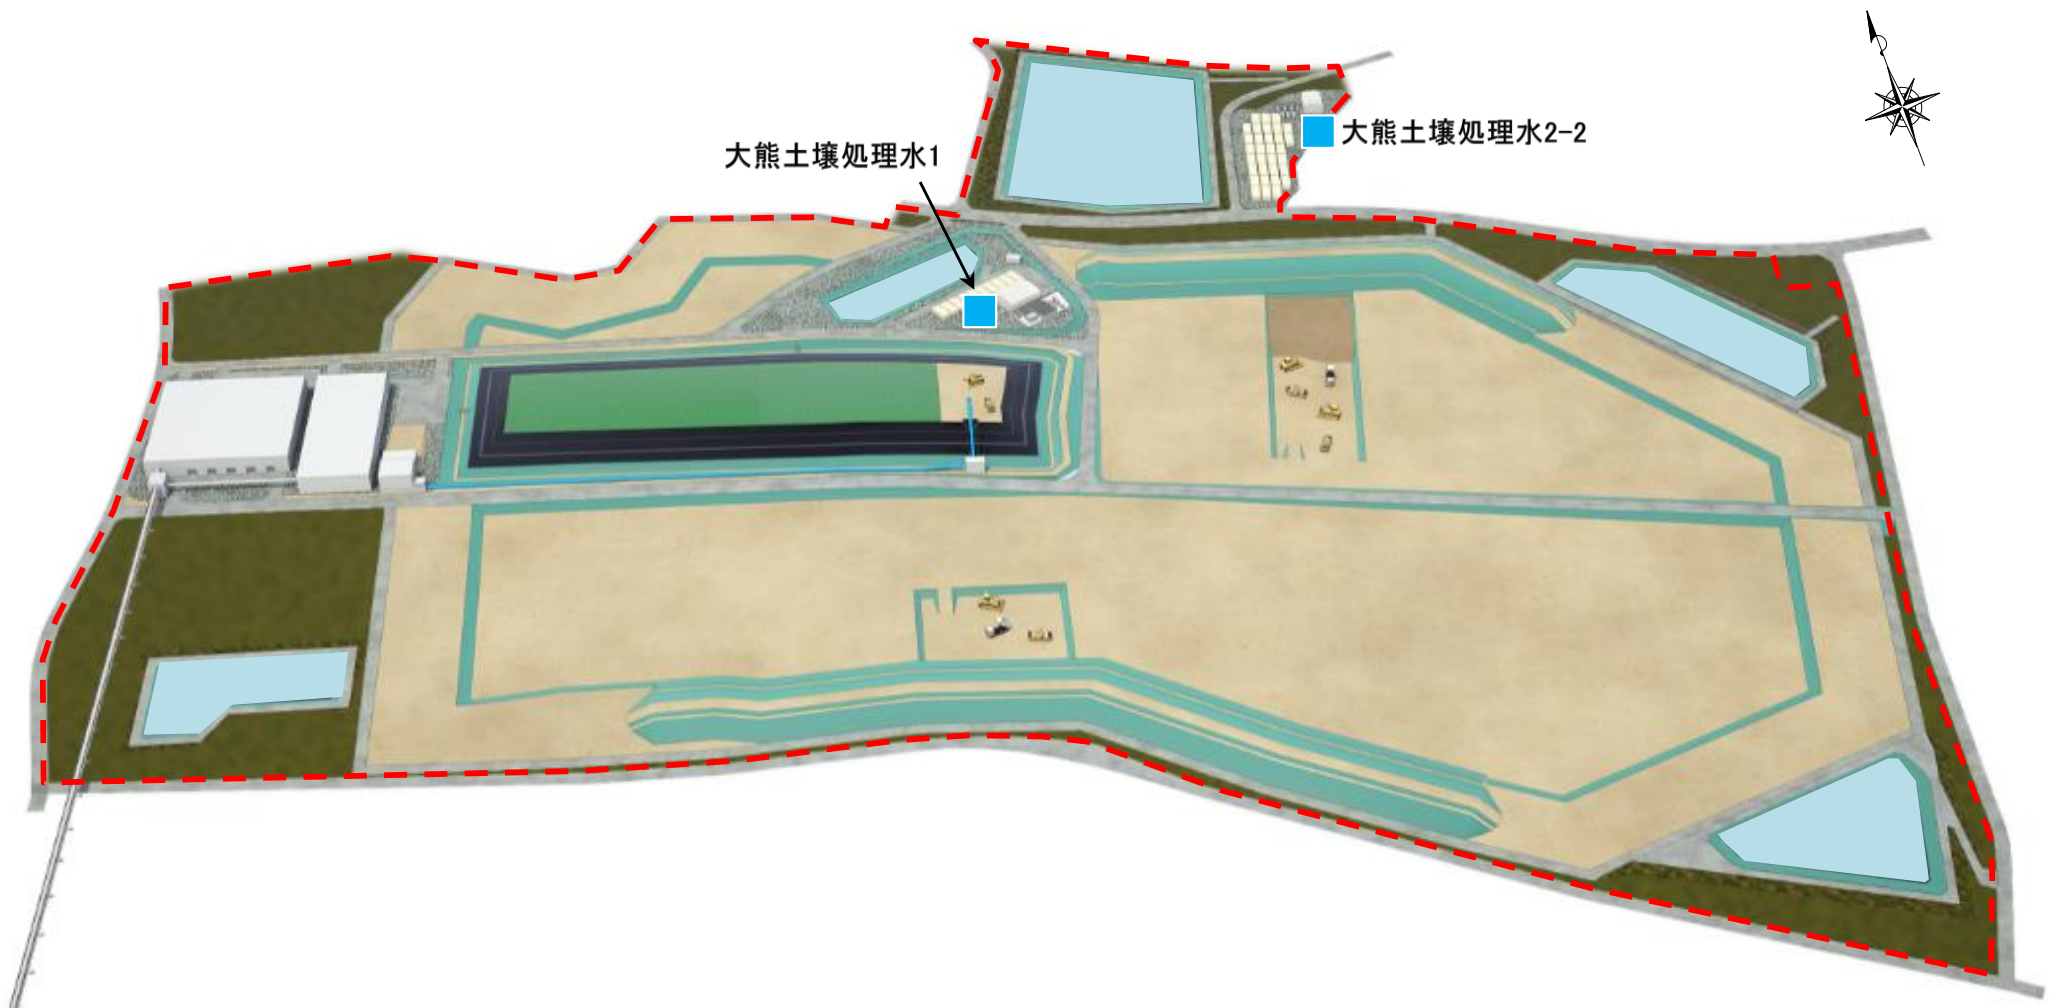

【 凡例 】

■ 処理水中の放射能濃度測定地点

土壌貯蔵施設(大熊②工区)における
処理水中の放射能濃度の測定結果(週次測定)

＜処理水中の放射能濃度＞

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2024年3月25日	大熊土壌処理水2-2	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2024年3月25日	大熊土壌処理水1	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※「不検出」:1Bq/L未満