


受入・分別施設（大熊⑤工区）における 空間線量率の測定地点（連続測定）



大熊⑤工区MP3-5

★：施設の位置

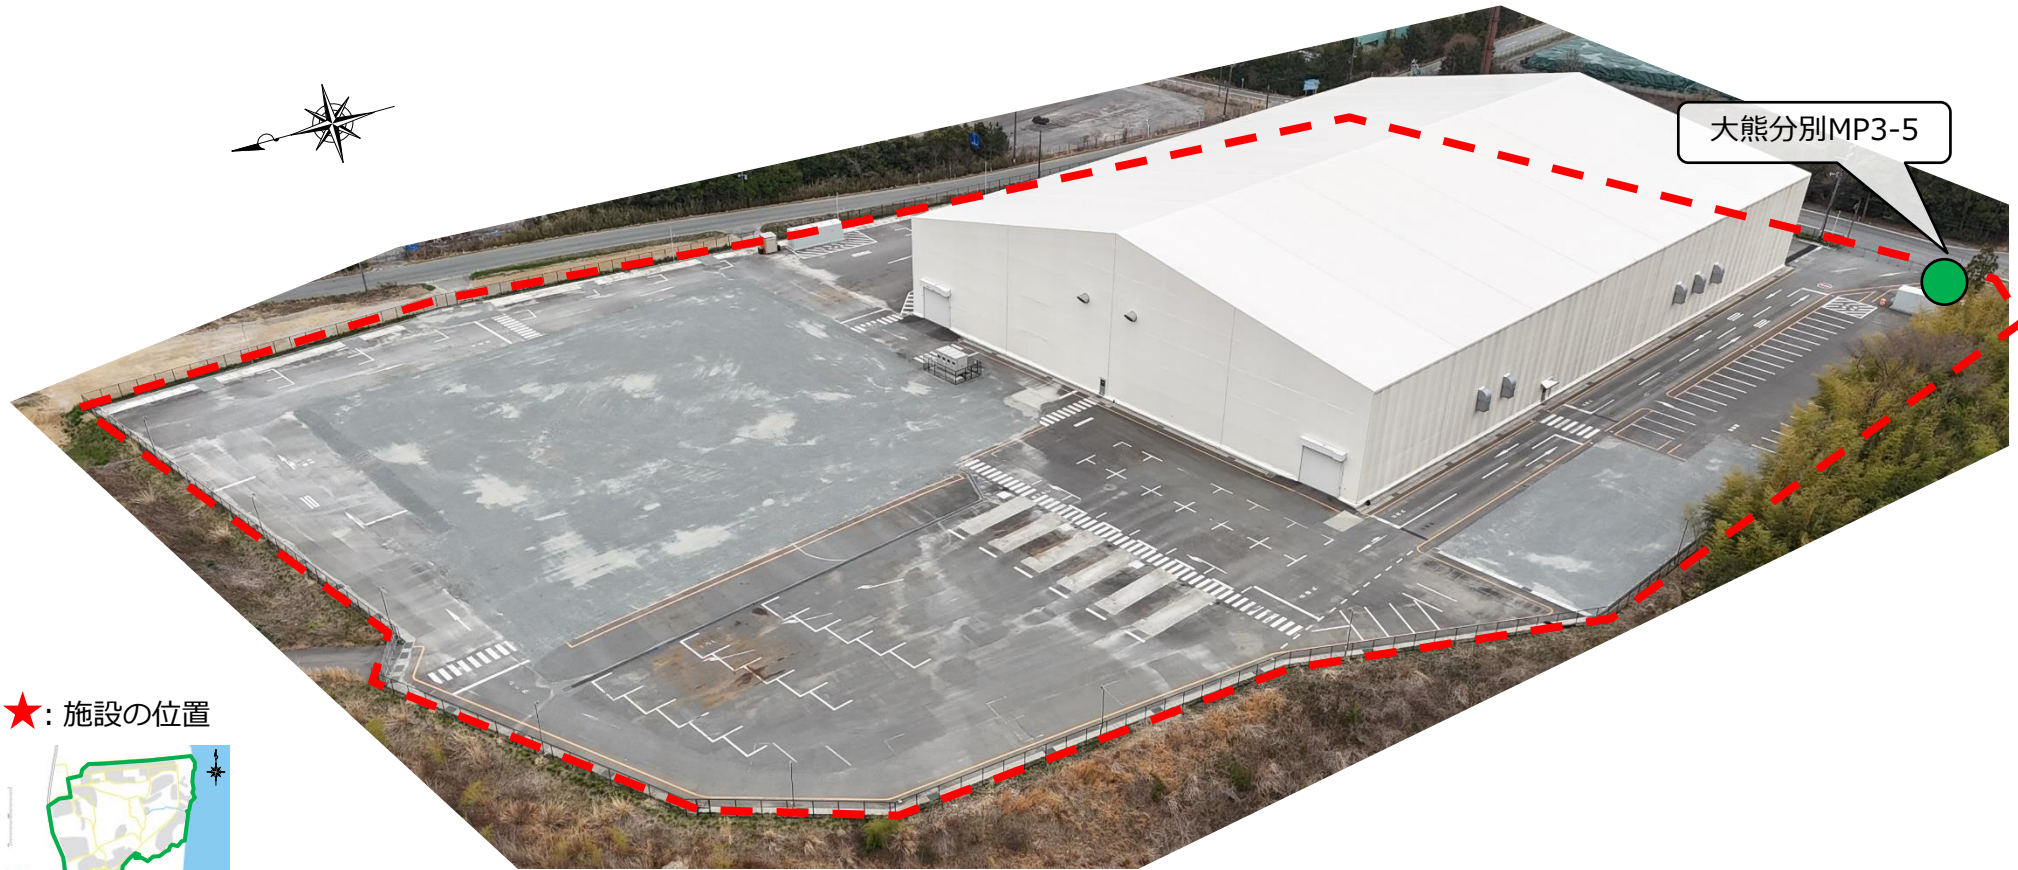


【 凡例 】 空間線量率測定地点

● ： リアルタイムデータ自動送信

受入・分別施設（大熊⑤工区）における 空間線量率の測定結果（連続測定）

○空間線量率は、降雨による変動が見られたが、通常の変動の範囲内で推移している。

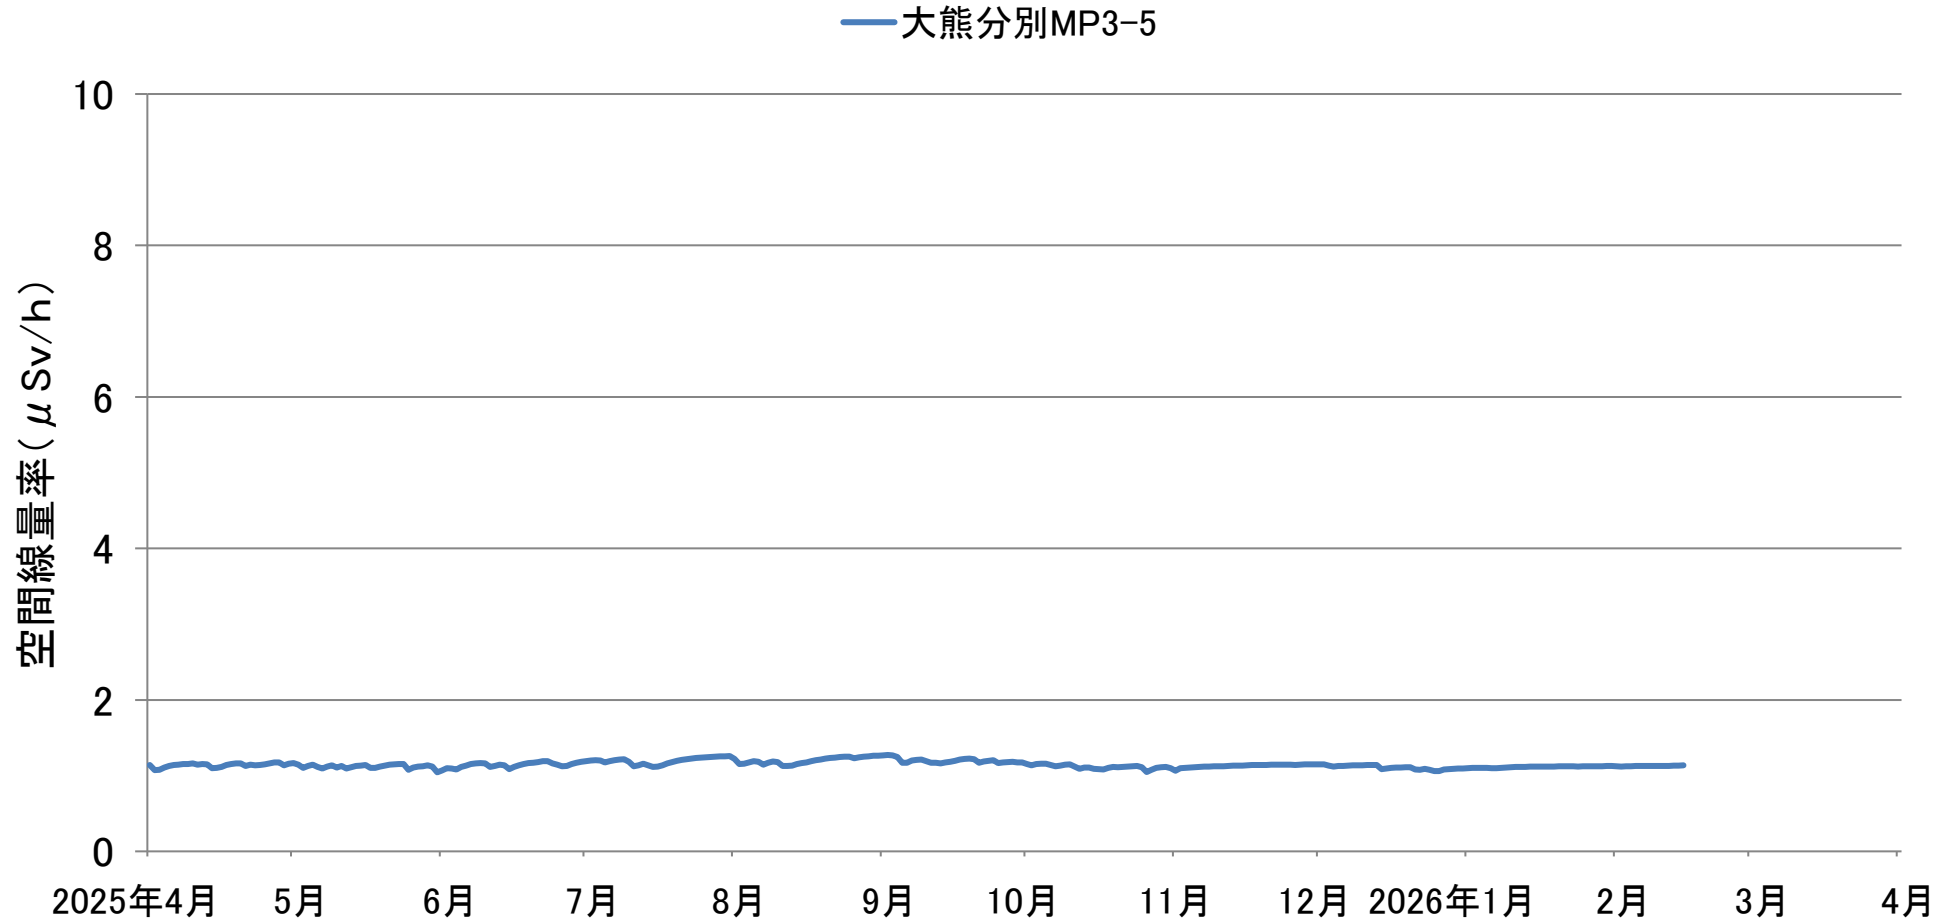

受入・分別施設（大熊⑤工区）境界における空間線量率の推移（連続測定）
（2025年4月1日 ～ 2026年2月15日）